

US

CHERSONESOS

SOUTH REGION

22/07/2001

PA 77

SAGGIO / TRINCEA SETT. PA	SEZIONI	QUADRATO / I	AMBIENTE VANO 25	ORIENTAM. S/W N/E	QUOTE DA	A	UNITA' STRATIG. PA 77 NAT. ART. X
------------------------------	---------	--------------	------------------------	-------------------------	-------------	---	--

PIANTE CH PA 6	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO	TABELLE MATERIALI RA N
-------------------	---------	-----------	------	------------------------------

DEFINIZIONE MURO DI DELIMITAZIONE N/W DEL VANO 25	POSIZIONE SETT. PA / ANGOLO NE
--	-----------------------------------

CRITERI DI DISTINZIONE	
VARIAZIONE COLORE <input type="checkbox"/>	ALTRI (precisare) <input type="checkbox"/>
CONSISTENZA <input type="checkbox"/>	
COMPOSIZIONE <input type="checkbox"/>	

MODO DI FORMAZIONE			
EROSIONE <input type="checkbox"/>	DISTRUZIONE <input type="checkbox"/>	ALTRE (precisare)	AGENTI:
ACCUMULO <input type="checkbox"/>	USURA <input type="checkbox"/>		CARATTERE: INTENZIONALE <input checked="" type="checkbox"/> CASUALE <input type="checkbox"/>
COSTRUZIONE <input checked="" type="checkbox"/>	ATT. AGRICOLE <input type="checkbox"/>		TEMPI DI FORMAZIONE BREVE

COMPONENTI	INORGANICI	ORGANICI
	TIPO TERRENO	RESTI FAUNISTICI
	MAT. LAPIDEI	RESTI VEGETALI
	FRR. CERAMICI	ALTRO
	LATERIZI	
ALTRO		

CONSISTENZA	SCIOLTO <input type="checkbox"/>	(precisare)	COLORE	MISURE altezza max 1,12 m ca lunghezza 3,03 m ca
	MORBIDO <input type="checkbox"/>			
	FRIABILE <input type="checkbox"/>			
	COMPATTO <input type="checkbox"/>			
	DURO <input type="checkbox"/>			

STATO DI CONSERVAZIONE DISCRETO

DESCRIZIONE
 MURO CON ORIENTAMENTO S/W - N/E, DELIMITA A N/W L'AMBIENTE 25. E' VISIBILE SONO NEL PARAPIETTO INTERNO, TROVANDOSI SUL LIMITE NORD DELL'AREA SCAVATA. SI CONSERVANO PERFETTA DENTE I L. CORSI DI BASE, DEI QUALI IL TERZO (PARTENDO DAL BASSO) RAPPRESENTA UNA SORTA DI CORSO DI ORIENTAMENTO IN PIETRE PIU' STRETTE. E' EVIDENTE LA TRACCA DELL'INCASSO PER IL "DORMIENTO" (TRAVE LIGNEA CON FUNZIONE STATICA) A CA. 80 CM DALLA BASE DEL MURO. AL DI SOPRA DELLA TRACCA LA DEBOLEZZA STATICA DI QUESTO PUNTO DEL MURO HA PROVOCATO IL COLLASSO PER I DUE CORSI SUPERIORI. MISURE DELL'INCASSO: 12/15 cm - spessore 7 cm - MURO ABBASTANZA REGOLARE PER TESSITURA, TERMINA AD OVEST CON UNA CATERA ANCORATA ALLA QUALE SI APPOGGIA IL MURO PA 50 E AD EST CON LO STIPITE PER LA PORTA D'ACCESSO AL VANO. ESSO E' COMPOSTO DA 4 BLOCCHI VISIBILI PI GRANDI DIMENSIONI, DI ALTEZZA VARIABILE; DEI QUALI 1 3 DI BASE SONO POSTI IN ORIZZONTALE E L'UCTIRO IN VERTICALE →

SEQUENZA FISICA	UGUALE A PA 156	SI LEGA A /	SEQUENZA STRATIGRAFICA	POSTERIORE A PA 154	
	GLI SI APPOGGIA PA 51; PA 67; PA 78; PA 110; PA 50; PA 158; PA 157; PA 161; PA 159	SI APPOGGIA A PA 315			
	COPERTO DA PA 40	COPRE PA 307; PA 216; PA 400 PA 332; PA 177		PA 154	
	TAGLIATO DA /	TAGLIA /			ANTERIORE A PA 51; PA 67; PA 78; PA 110; PA 50; PA 157; PA 161; PA 40; PA 159; PA 158
	RIEMPITO DA /	RIEMPIE /			

OSSERVAZIONI

→ PER UN'ALTEZZA DI CA 4,5 m. SEGNI DELL'INCASSO PER I CARDINI DELLA PORTA
 NEL 2° E 4° BLOCCO A CA 27 E 90 m DI ALTEZZA DALLA SOGLIA -
 [PER QUANTO È POSSIBILE VEDERE DALLA CATENA ANDARE OVEST, IN RAPPORTO FISICO CON
 IL PIANO 110, È POSSIBILE IPOTIZZARE LA PRESENZA DEL CORTILE ~~ANTICO~~ SUL LATO
 OCCIDENTALE DEL ~~SOSTRATO~~ NUCLEO ABITATIVO AL QUALE IL VANO APPARTIENE]

INTERPRETAZIONE

MURO SETENTRIONALE, DELIMITA IL VANO 25.

2002 - VIENE SCAVATA LA FACCE W DEL RULO.


ELEMENTI DATANTI

DATAZIONE

PERIODO O FASE

CERAMICA, LATERIZI ED ALTRI REPERTI COMUNI

DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI

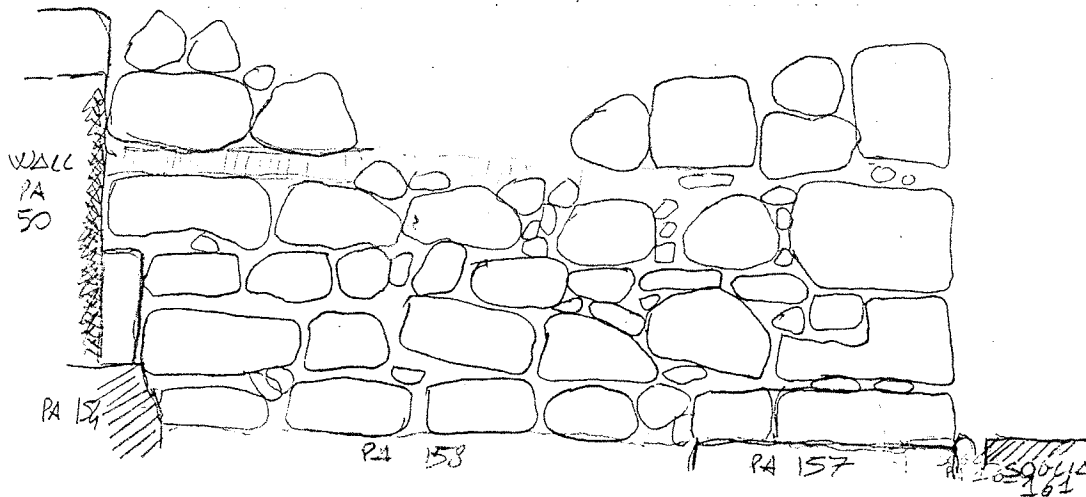

REPERTI OSTEOLOGICI

/

REPERTI MALACOLOGICI

/

REPERTI BOTANICI

/

REPERTI PARTICOLARI

/

AFFIDABILITA' STRATIGRAFICA

- NULLA
- MEDIA
- BUONA
- OTTIMA
- CATTIVA

SETACCIATURA

- A MANO
- TIPO SETACCIO

/

CAMPIONATURE

FLOTTAZIONE

/

DIRETTORE

P. ARTHUR - L. SEDIKOVA

RESPONSABILE

P. LEO OPERIALE